




ESEMPIO
MED 9000
EXAMPLE

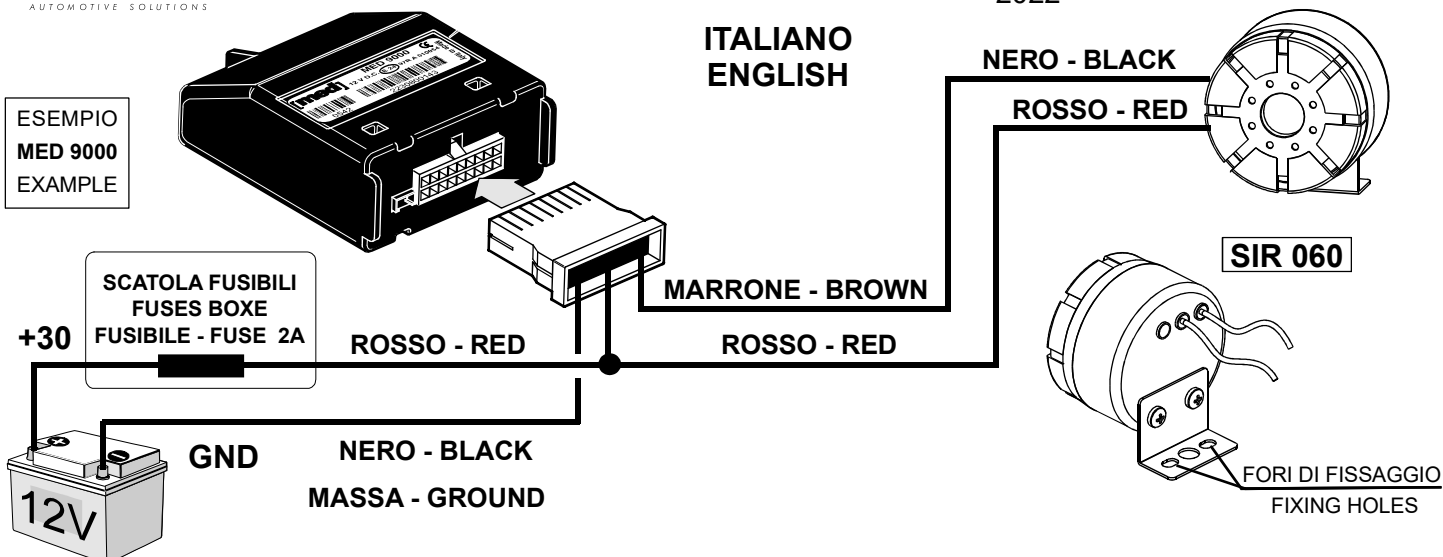

ITALIANO
ENGLISH

NERO - BLACK

ROSSO - RED

MARRONE - BROWN

ROSSO - RED

GND

NERO - BLACK

MASSA - GROUND

SIR 060

FORI DI FISSAGGIO
FIXING HOLES



FISSARE COL CAVO CHE SALE DAL BASSO, DISTANTE DA FONTI DI CALORE INTENSO (COLLETTORI DI SCARICO, ETC.), PROTETTADA SPRUZZI CONSISTENTI DI LIQUIDI.

FASTEN WITH THE CABLE COMING UP FROM BELOW, AWAY FROM INTENSE HEAT SOURCES (EXHAUSTS, ETC) PROTECTED AGAINST CONSISTENT LIQUID SPRAYS.

La **SIR 060** è la sirena universale adatta ad tutte le centrali di allarme. Accetta comandi NEGATIVI o POSITIVI (fissi durante tutto il ciclo di allarme).

Può essere impiegata anche come sirena ausiliaria, in aggiunta alla sirena principale autoalimentata.

MANUTENZIONE:

Non è richiesta alcuna manutenzione specifica.

ATTENZIONE!! In caso di lavaggio del motore occorre proteggerla adeguatamente.

GARANZIA:

La **GARANZIA TECNICA** ha durata di 24 mesi a partire dalla data di installazione, franco fabbrica, per le parti ritenute difettose ad insindacabile giudizio Landi Renzo S.p.A.

Sono **ESCLUSE** da tale forma di copertura spese di manodopera esterna ed ogni altro onere a qualsiasi titolo.

Il **CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE** della centrale abbinata, compilato e firmato, riportante l'etichetta col numero di matricola della sirena è valido anche per la **GARANZIA** del prodotto.

IMPORTANTE!!

- Landi Renzo S.p.A. declina ogni responsabilità e sospende la **GARANZIA** in caso di utilizzo improprio del prodotto o di parte di esso, di manomissione o di abbinamento a dispositivi non previsti.
- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione: **12 Vdc** (nominali) - 8 / 16 Vdc
 Assorbimento di corrente: **0 mA** (a riposo) - **300 mA** (in allarme) (valori medi)
 Campo di temperatura: da **-40 °C** a **+85 °C**
 Protezione: **IP 66** (IEC 529 1989) DIN 40050 EN 60529
 Dimensioni: **60 x 60 x 38 mm**

Tutti i diritti riservati. © 2022 Landi Renzo S.p.A.
 Con riserva di modifiche e di indicazioni errate.

All rights reserved. © 2022 Landi Renzo S.p.A.
 Subject to changes and incorrect information.

The **SIR 060** is the universal siren suitable for all kind of alarms.

It accepts either the **NEGATIVE** or the **POSITIVE** controls (fix for the duration of the alarm cycle).

It can be installed also as an additional siren to the self fed main one.

MAINTENANCE:

The siren requires no maintenance.

CAUTION:

When washing the engine, ensure that the siren is protected.

WARRANTY CONDITIONS:

The technical warranty has a duration of 24 months from the date of installation, ex-works, covering the parts which Landi Renzo S.p.A. Considers to be faulty, according to its own indisputable judgement.

This warranty does not cover external labour costs and any other costs whatsoever.

The **CERTIFICATE OF INSTALLATION** of the paired central unit is valid also as **WARRANTY** after having been filled in, signed and completed with the label containing the code number of the siren.

WARNING !!!


- Landi Renzo S.p.A. declines all responsibility and withdraws the **WARRANTY** in cases of: the improper use of the product or part there of, tampering with the product, its combination with devices for which it was not specifically designed.
- The device must be installed by specialised personnel.

TECHNICAL FEATURES:

Feeding voltage: **12 Vdc** (nominal) - 8 / 16 Vdc
 Current absorption: **0 mA** (at rest) - **300 mA** (on alarm) (average values)
 Temperature range: from **-40 °C** to **+85 °C**
 Protection: **IP 66** (IEC 529 1989) DIN 40050 EN 60529
 Dimensions: **60 x 60 x 38 mm**

Cod. 190.100.053 - Rev.04 del 12.08.2022 printed in Italy



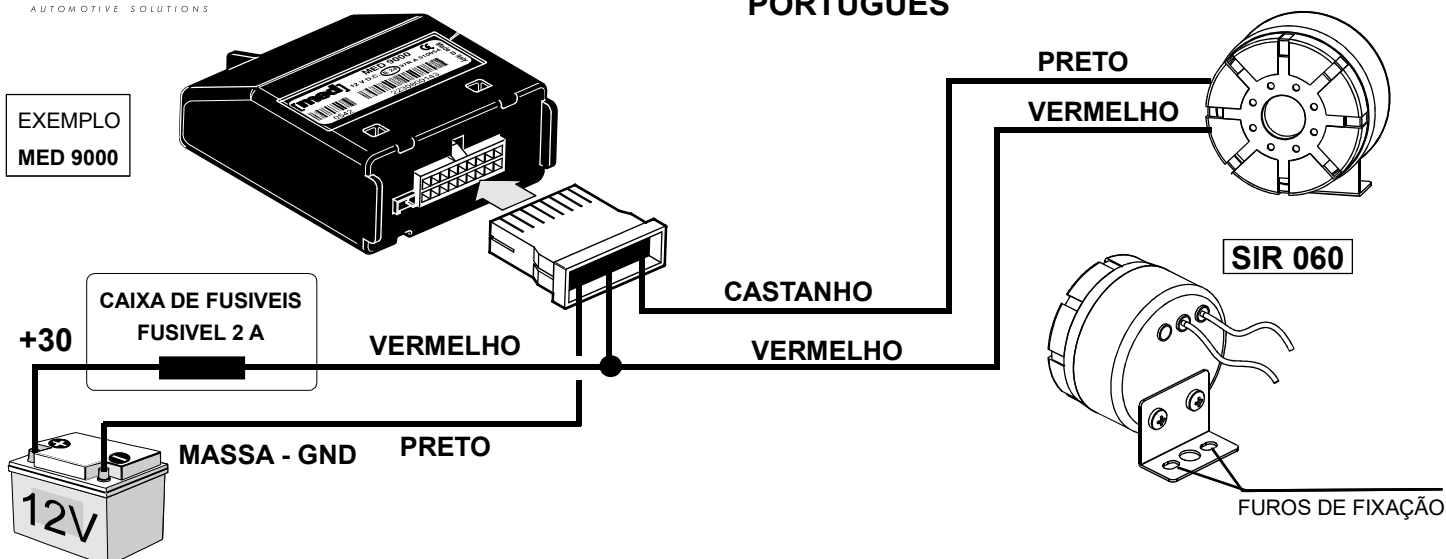

FIXAR COM O CONE DO ALTIFALANTE INCLINADO PARA BAIXO, COM O CABO QUE SAÍ PARA BAIXO, DISTANTE DE FONTES DE CALOR INTENSO (COLECTOR DE ESCAPE, ETC.) PROTEGIDA DE PROJECOS INTENSAS DE LIQUIDOS.

A **SIR 060** é a sirene universal MED adaptada a todas as centrais de alarme.
Aceita comandos NEGATIVOS ou POSITIVOS (fixo por todo o ciclo de alarme).
Pode ser utilizada como sirene auxiliar, em conjunto com a sirene principal auto alimentada.

MANUTENÇÃO:

Não é necessária manutenção específica.

ATENÇÃO !! Em caso de lavagem do motor deve ser protegida adequadamente a sirene.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

A garantia técnica tem uma duração de 24 meses a partir da data de instalação, ou da saída de fábrica, para as peças consideradas defeituosas no parecer inquestionável Landi Renzo S.p.A.

São excluídos desta forma de cobertura, custos de mão-de-obra externa e qualquer outra oneração a qualquer título.

O CERTIFICADO DE INSTALACAO da central de alarme emparelhada, preenchido e assinado, reportando a etiqueta com o número serie da sirene é válido também como GARANTIA do produto.

IMPORTANTE!!

- Landi Renzo S.p.A. declina toda a responsabilidade e suspende a GARANTIA em caso de utilização indevida do produto ou parte dele, de adulteração ou de acoplamento a dispositivos não previstos.
- A instalação deve ser efectuada por pessoal especializado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tensão de alimentação | : 12 Vdc (valor nominal) - 8 / 16 Vdc |
| Consumo de corrente (valor médio) | : 0 mA (em repouso) 300 mA (em alarme) |
| Gama de temperatura | : de -40 °C a +85 °C |
| Grau de protecção | : IP 66 (IEC 529 1989) - DIN 40050 - EN 60529 |
| Dimensões | : 60 x 60 x 38 mm |

Todos os direitos reservados. © 2022 Landi Renzo S.p.A.
Sujeito a alterações e indicações erradas.

Cod. 190.100.053 - Rev.04 del 12.08.2022 printed in Italy

Landi Renzo S.p.A. - Sede legale: Via Nobel, 2/4 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia - P.IVA 00523300358

med è un marchio **LANDI RENZO S.p.A.**

Stabilimento e Sede commerciale di: Via dell'Industria, 20 - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italia
Telefono / Phone: +39 0522 945628 / +39 0522 945627 - e-mail: service@medautomotive.it

ISO/TS 16949

BUREAU VERITAS
Certification

