



! **!**

FIXAR COM O CONE DO ALTI-FALANTE INCLINADO PARA BAIXO, COM O CABO QUE SAÍ PARA BAIXO, DISTANTE DE FONTES DE CALOR INTENSO (COLECTOR DE ESCAPE, ETC.) PROTEGIDA DE PROJECCOES INTENSAS DE LIQUIDOS.

HOMOLOGAÇÃO:

A sirene electrónica **SIR 050** é homologada segundo o **Regulamento ECE R10 - 03** relativo à compatibilidade electromagnética e também é reconhecida por países não pertencentes à CEE, como por exemplo: Rússia, Japão, etc., com o número:

E3 10R - 03 6414

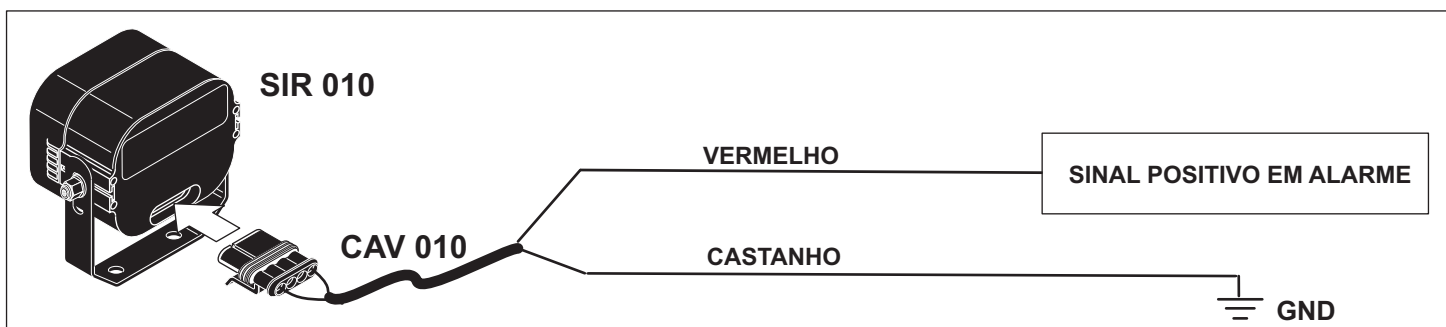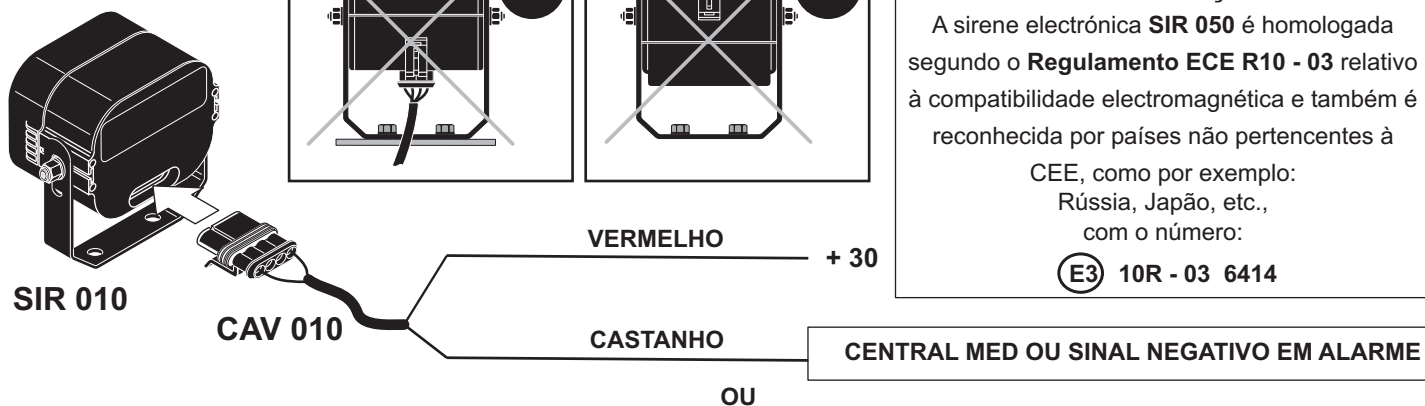

A **SIR 010** é a sirene universal MED adaptada a todas as centrais de alarme. Aceita comandos NEGATIVOS ou POSITIVOS (fixo por todo o ciclo de alarme). Pode ser utilizada como sirene auxiliar, em conjunto com a sirene principal auto alimentada.

MANUTENÇÃO: Não é necessária manutenção específica.

ATENÇÃO !! Em caso de lavagem do motor deve ser protegida adequadamente a sirene.

CONDIÇÕES DE GARANTIA: A garantia técnica tem uma duração de 24 meses a partir da data de instalação, ou da saída de fábrica, para as peças consideradas defeituosas no parecer inquestionável A.E.B. S.p.A. São excluídos desta forma de cobertura, custos de mão-de-obra externa e qualquer outra oneração a qualquer título. O CERTIFICADO DE INSTALACAO da central de alarme emparelhada, preenchido e assinado, reportando a etiqueta com o número serie da sirene é válido também como GARANTIA do produto.

IMPORTANTE!! A.E.B. S.p.A. declina toda a responsabilidade e suspende a GARANTIA em caso de utilização indevida do produto ou parte dele, de adulteração ou de acoplamento a dispositivos não previstos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensão de alimentação : **12 V** (valor nominal)
- Consumo de corrente (valor médio) : **0 mA** (em repouso)
- : **< 300 mA** (em alarme)
- Gama de temperatura : de **-40° C** a **+85° C**
- Grau de proteção : **IP 67** (IEC 529 1989 - DIN 40050 - EN 60529)

Todos os direitos reservados. © 2017 AEB S.p.A. se sócio unico. Sujeito a alterações e indicações erradas.